



LABOR DR. FEIERABEND GMBH

Physikalische, physikalisch-chemische, chemische und mikrobiologische Trinkwasseruntersuchungen,
Untersuchungen von Roh-, Grund- und Abwasser - Probennahme - Stellungnahmen


Labor Dr. Feierabend GmbH * Breitlesstraße 9 * 88662 Überlingen/Bodensee

Stadtwerke Vilsbiburg
Kindlmühlestraße 2
84137 Vilsbiburg

Prüfbericht zum Auftrag Nr. LA26-01212

Auftraggeber:	Stadtwerke Vilsbiburg Kindlmühlestraße 2 84137 Vilsbiburg
Telefon:	08741 96440
E-Mail:	
Probenahmeort:	Stadtwerke Vilsbiburg 84137 Vilsbiburg
Probenahmedatum / Uhrzeit:	18.03.2026 11:30 -
Probeneingangsdatum:	18.03.2026 18:30
Probennehmer:	Kaiser, Maximilian-Labor Dr. Feierabend
Prüfzeitraum:	18.03.2026 - 23.03.2026
Probenahmeverfahren:	DEV A14, 2011-02; DEV K19, 2006-12, nach Zweck a)
Untersuchungsumfang:	Untersuchung gemäß TrinkwV Gr. A

Es wurde eine Probe untersucht.

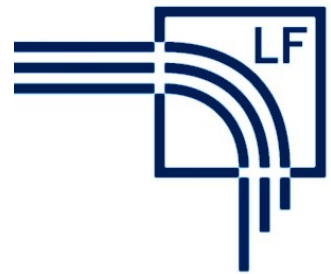


Probennummer: LA26-01212-001
Entnahmestelle: Hochbehälter Vilsbiburg / Abgabe Netz / Probehahn P4 "Reinwasser Gesamt" [1230754000015]

Parameter	Dimension	Meßwert	Bestimmungs- grenze	Grenzwert	Meßverfahren
Färbung, qualitativ (vor Ort)	---	farblos	-	-	Sensorik
Trübung, qualitativ (vor Ort)	---	klar	-	-	Sensorik
Geruch (vor Ort)	---	o.B.	-		DIN EN 1622 (B3) 2006-10 Anh.C
Geschmack (vor Ort)	---	o.B.	-		DEV B 1/2 Teil 2 1971
pH-Wert (bei °C) (vor Ort)	---	7,38(7,38°C)	-	6,5 bis 9,5	DIN EN ISO 10523 (C5) 2012-04
Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C (vor Ort)	µS/cm	576	-	2790	DIN EN 27888 (C8)1993-11
Trübung, quantitativ	NTU	0,07	0,05	1,0	DIN EN ISO 7027 (C2) 2016-11
SAK bei 436 nm	1/m	< 0,05	0,05	0,5	DIN EN ISO 7887 (C1) 2012-04 (Verf. B)
<u>Mikrobiologische Untersuchungen</u>					
Wassertemperatur (bei PN)	°C	11,3	-	-	DIN 38404-C4-2 1976-12
Koloniezahl bei 22 °C	KBE/ml	0	-	100	TrinkwV § 43 (3)
Koloniezahl bei 36 °C	KBE/ml	0	-	100	TrinkwV § 43 (3)
Coliforme Keime (MPN)	KBE/100ml	0	-	0	DIN EN ISO 9308-2 (K6-1) 2014-06
Escherichia coli (MPN)	KBE/100ml	0	-	0	DIN EN ISO 9308-2 (K6-1) 2014-06
Enterokokken (MPN)	KBE/100ml	0	-	0	Enterolert-DW

Beurteilung:

Alle untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen der TrinkwV.

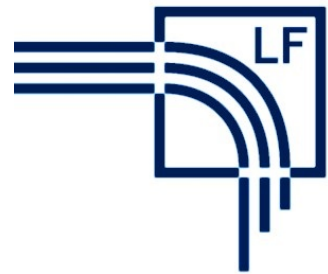

Überlingen, 3. 7 2026

Susanne Volz, Dipl.-Ing. (FH),
Kundenbetreuerin

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung von Prüfberichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung (DIN EN ISO/IEC 17025)
Labor Dr. Feierabend GmbH akkreditiert durch die DAkkS unter D-PL-19137-02-00 für Untersuchungen von Wasser



LABOR DR. FEIERABEND GMBH

Physikalische, physikalisch-chemische, chemische und mikrobiologische Trinkwasseruntersuchungen,
Untersuchungen von Roh-, Grund- und Abwasser - Probennahme - Stellungnahmen

Labor Dr. Feierabend GmbH * Breitlesstraße 9 * 88662 Überlingen/Bodensee

Stadtwerke Vilsbiburg
Kindlmühlestraße 2
84137 Vilsbiburg

Prüfbericht zum Auftrag Nr. LA26-01213


Auftraggeber:	Stadtwerke Vilsbiburg Kindlmühlestraße 2 84137 Vilsbiburg
Telefon:	08741 96440
E-Mail:	
Probenahmeort:	Stadtwerke Vilsbiburg 84137 Vilsbiburg
Probenahmedatum / Uhrzeit:	18.03.2026 11:30 -
Probeneingangsdatum:	18.03.2026 18:30
Probennehmer:	Kaiser, Maximilian-Labor Dr. Feierabend
Prüfzeitraum:	19.03.2026 - 24.04.2026
Probenahmeverfahren:	DIN ISO 5667-5 (A14) 2011-02
Untersuchungsumfang:	Gruppe B (Bayern)

Es wurde eine Probe untersucht.




Probennummer: LA26-01213-001
Entnahmestelle: Hochbehälter Vilsbiburg / Abgabe Netz / Probehahn P4 "Reinwasser Gesamt" [1230754000015]


Parameter	Dimension	Meßwert	Bestimmungs- grenze	Grenzwert	Meßverfahren
<u>Sensorische Kenngrößen</u>					
Färbung, qualitativ (vor Ort)	---	farblos	-	-	Sensorik
Trübung, qualitativ (vor Ort)	---	klar	-	-	Sensorik
Geruch (vor Ort)	---	o.B.	-	-	DIN EN 1622 (B3) 2006-10 Anh.C
Geschmack (vor Ort)	---	o.B.	-	-	DEV B 1/2 Teil 2 1971
SAK bei 436 nm	1/m	< 0,05	0,05	0,5	DIN EN ISO 7887 (C1) 2012-04 (Verf. B)
SAK bei 254 nm	1/m	1,3	0,10	-	DIN 38404-C3 2005-07
Trübung, quantitativ	NTU	0,07	0,05	1,0	DIN EN ISO 7027 (C2) 2016-11
<u>Physikalisch-chemische Kenngrößen</u>					
Wassertemperatur (bei PN)	°C	11,3	-	-	DIN 38404-C4-2 1976-12
pH-Wert (bei °C) (vor Ort)	---	7,38 (11,0°C)	-	6,5 bis 9,5	DIN EN ISO 10523 (C5) 2012-04
Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C (vor Ort)	µS/cm	576	-	2790	DIN EN 27888 (C8)1993-11
Sauerstoff (vor Ort)	mg/l	9,8	-	-	DIN EN 25814 (G22) 1992-11
TOC (gesamter organ. Kohlenstoff)	mg/l	1,14	0,20	-	DIN EN 1484:2019-04
Basekapazität (kb) bis pH=8,2 (bei °C)	mmol/l	0,57 (7,6°C)	0,05	-	DIN 38409-H7 2005-12
Freie Kohlensäure	mg/l	25,1	2	-	berechnet aus kb8,2
<u>Kationen</u>					
Calcium	mg/l	80,8	1	-	DIN EN ISO 14911 (E34) 1999-12
Magnesium	mg/l	27,8	0,5	-	DIN EN ISO 14911 (E34) 1999-12
Natrium	mg/l	4,2	0,5	200	DIN EN ISO 14911 (E34) 1999-12
Kalium	mg/l	0,9	0,5	-	DIN EN ISO 14911 (E34) 1999-12
Eisen	mg/l	< 0,010	0,01	0,20	DIN EN ISO 17294-2 2024-03
Mangan	mg/l	< 0,005	0,005	0,050	DIN EN ISO 17294-2 2024-03
Aluminium	mg/l	< 0,005	0,005	0,20	DIN EN ISO 17294-2 2024-03
Ammonium	mg/l	< 0,03	0,01	0,50	DIN 38406-E5 1983-10
<u>Anionen</u>					
Säurekapazität (ks) bis pH=4,3 (bei °C)	mmol/l	5,62 (23,2°C)	-	-	DIN 38409-H7 2005-12

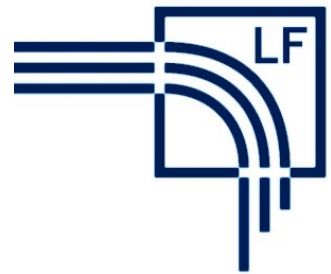


Parameter	Dimension	Meßwert	Bestimmungs- grenze	Grenzwert	Meßverfahren
Hydrogenkarbonat	mg/l	343	-	-	berechnet aus ks4,3
Nitrit	mg/l	0,11	0,01	0,50	DIN EN 26777 (D10) 1993-04
Nitrat	mg/l	< 0,5	0,5	50	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-7
Chlorid	mg/l	11,6	0,5	250	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-7
Sulfat	mg/l	29,0	1,0	250	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-7
Kalk-Kohlensäure-Parameter					
Gesamthärte als Summe Erdalkalien	mmol/l	3,12	0,05	-	DIN 38409-H6 1986
Gesamthärte als Grad dt. Härte	°dH	17,5	0,3	-	DIN 38409-H6 1986
Härtebereich (nach WRMG 2007)	-	hart	-	-	berechnet
Karbonathärte	°dH	15,7	0,3	-	berechnet aus ks4,3
pH-Wert berechnet (bei t B))	---	7,38	-	-	berechnet
pH Calcitsättigung (bei t B))	-	7,30	-	-	berechnet
Gleichgewichts-Kohlensäure	mg/l	29,9	-	-	berechnet
Pufferungsintensität	mmol/l	1,26	-	-	berechnet
Sättigungsindex berechnet	-	0,11	-	-	berechnet
Delta-pH-Wert	---	0,08	-	-	berechnet
Calcitlösekapazität (bei t B))	mg/l	-10	-	5	DIN 38404-10 (C10) 2012-12
Das Wasser ist ...	-	kalkabscheidend	-		
Korrosionswahrscheinlichkeit nach DIN EN 12502:2005-06					
Quotient S1	-	0,17	-		berechnet
Zinkgerieselquotient S2	-	144	-		berechnet
Quotient S	-	18,6	-		berechnet
DIN EN 12502 Muldenquotient S1	-	geringe Korrosio	-		berechnet
DIN EN 12502 Zinkgerieselquotient S2	-	Selektive Korros	-		berechnet
DIN EN 12502 Kupferkorrosion S	-	Lochkorrosion Ty	-		berechnet
DIN EN 12502 Kathodische Hemmung	-	Bedingungen erf	-		berechnet
DIN EN 12502 Schutzschichtbildung	-	Schutzschichtbik	-		berechnet
Benzol	µg/l	< 0,25	0,25	1,0	DIN EN ISO 17943:2016-10
Bor	mg/l	< 0,005	0,005	1,0	DIN EN ISO 17294-2 2024-03

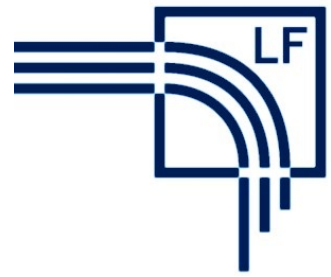

Parameter	Dimension	Meßwert	Bestimmungs- grenze	Grenzwert	Meßverfahren
Bromat	mg/l	< 0,0025	0,0025	0,01	LW-PV C 150 2016-03
Chrom	mg/l	< 0	0,0005	0,025	DIN EN ISO 17294-2 2024-03
Cyanid	mg/l	< 0,005	0,005	0,050	DIN EN ISO 14403-2 2012-10
1,2-Dichlorethan	µg/l	< 0,50	0,5	3	DIN EN ISO 17943:2016-10
Fluorid	mg/l	< 0,25	0,25	1,5	DIN 38405-D4 1985-07
Nitrat	mg/l	< 0,5	0,5	50	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-7
Nitrat/50 + Nitrit/3	mg/l	0,04	0,01	1	berechnet
<u>Per- und Polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS)</u>					
Perfluorbutansäure (PFBA)	µg/l	< 0,001	0,001	-	DIN 38407-42:2011-03
Perfluorpentansäure (PFPeA)	µg/l	< 0,001	0,001	-	DIN 38407-42:2011-03
Perfluorhexansäure (PFHxA)	µg/l	< 0,001	0,001	-	DIN 38407-42:2011-03
Perfluorheptansäure (PFHpA)	µg/l	< 0,001	0,001	-	DIN 38407-42:2011-03
Perfluoroctansäure (PFOA)	µg/l	< 0,001	0,001	-	DIN 38407-42:2011-03
Perfluorononansäure (PFNA)	µg/l	< 0,001	0,001	-	DIN 38407-42:2011-03
Perfluordecansäure (PFDA)	µg/l	< 0,001	0,001	-	DIN 38407-42:2011-03
Perfluorundecansäure (PFUnDA)	µg/l	< 0,001	0,001	-	DIN 38407-42:2011-03
Perfluordodecansäure (PFDoDA)	µg/l	< 0,001	0,001	-	DIN 38407-42:2011-03
Perfluortridecansäure (PFTrDA)	µg/l	< 0,001	0,001	-	DIN 38407-42:2011-03
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)	µg/l	< 0,001	0,001	-	DIN 38407-42:2011-03
Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS)	µg/l	< 0,001	0,001	-	DIN 38407-42:2011-03
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)	µg/l	< 0,001	0,001	-	DIN 38407-42:2011-03
Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS)	µg/l	< 0,001	0,001	-	DIN 38407-42:2011-03
Perfluoroctansulfonsäure (PFOS)	µg/l	< 0,001	0,001	-	DIN 38407-42:2011-03
Perfluorononansulfonsäure (PFNS)	µg/l	< 0,001	0,001	-	DIN 38407-42:2011-03
Perfluordecansulfonsäure (PFDS)	µg/l	< 0,001	0,001	-	DIN 38407-42:2011-03
Perfluorundecansulfonsäure (PFUnDS)	µg/l	< 0,001	0,001	-	DIN 38407-42:2011-03

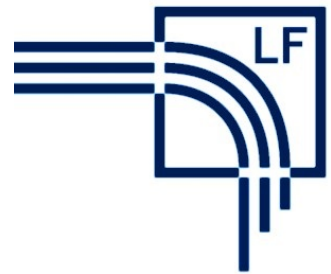

Parameter	Dimension	Meßwert	Bestimmungs- grenze	Grenzwert	Meßverfahren
Perfluordodecansulfonsäure (PFDoDS)	µg/l	< 0,001	0,001	-	DIN 38407-42:2011-03
Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS)	µg/l	< 0,001	0,001	-	DIN 38407-42:2011-03
Summe PFAS 4	µg/l	n.n.	-	0,020 (ab	Summe der quantifizierten Ergebnisse
Summe PFAS 20	µg/l	n.n.	-	0,10	Summe der quantifizierten Ergebnisse
Quecksilber	mg/l	< 0,0002	0,0002	0,0010	DIN EN ISO 17852:2008-04
Selen	mg/l	< 0,0010	0,0010	0,010	DIN EN ISO 17294-2 2024-03
Trichlorethen	µg/l	< 0,5	0,5	-	DIN EN ISO 17943:2016-10
Tetrachlorethen	µg/l	< 0,5	0,5	-	DIN EN ISO 17943:2016-10
Summe Tri- und Tetrachlorethen	µg/l	n.n.	-	10	Summe der quantifizierten Ergebnisse
Uran	mg/l	0,0046	0,001	0,010	DIN EN ISO 17294-2 2024-03
TW Anlage 2 Teil II					
Antimon	mg/l	< 0,0010	0,0010	0,0050	DIN EN ISO 17294-2 2024-03
Arsen	mg/l	< 0,0010	0,0010	0,010	DIN EN ISO 17294-2 2024-03
Benzo-(a)-pyren	µg/l	< 0,0025	0,0025	0,010	DIN EN ISO 17993 (F18) 2004-03
Bisphenol A	mg/l	< 0,00001	0,00001	0,0025	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Blei	mg/l	< 0,0020	0,002	0,010	DIN EN ISO 17294-2 2024-03
Cadmium	mg/l	< 0,0005	0,0005	0,0030	DIN EN ISO 17294-2 2024-03
Kupfer	mg/l	< 0,0050	0,005	2,0	DIN EN ISO 17294-2 2024-03
Nickel	mg/l	< 0,0050	0,005	0,020	DIN EN ISO 17294-2 2024-03
Nitrit	mg/l	0,11	0,01	0,50	DIN EN 26777 (D10) 1993-04
Benzo-(b)-fluoranthren	µg/l	< 0,010	0,010	-	DIN EN ISO 17993 (F18) 2004-03
Benzo-(ghi)-perylene	µg/l	< 0,010	0,010	-	DIN EN ISO 17993 (F18) 2004-03
Benzo-(k)-fluoranthren	µg/l	< 0,010	0,010	-	DIN EN ISO 17993 (F18) 2004-03
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren	µg/l	< 0,010	0,010	-	DIN EN ISO 17993 (F18) 2004-03
Summe PAK nach TrinkwV	µg/l	n.n.	-	0,10	Summe der quantifizierten Ergebnisse
Trichlormethan (Chloroform)	µg/l	< 0,5	0,5	-	DIN EN ISO 17943:2016-10
Bromdichlormethan	µg/l	< 0,5	0,5	-	DIN EN ISO 17943:2016-10
Dibromchlormethan	µg/l	< 0,5	0,5	-	DIN EN ISO 17943:2016-10
Tribrommethan (Bromoform)	µg/l	< 0,5	0,5	-	DIN EN ISO 17943:2016-10

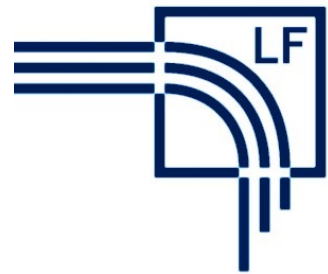

Parameter	Dimension	Meßwert	Bestimmungs- grenze	Grenzwert	Meßverfahren
Summe Trihalogenmethane	mg/l	n.n.	-	50	Summe der quantifizierten Ergebnisse
Vinylchlorid	µg/l	< 0,25	0,25	0,50	DIN EN ISO 17943:2016-10
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte Bayern					
Sulcotrione	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Spiroxamine	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Triticonazol	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Tritosulfuron	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Simazin	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Quinoxifen	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Quinoclammin	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Quinmerac	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Pyroxsulam	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Pyrimethanil	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Prothioconazol	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Prosulfuron	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Prosulfocarb	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Triflursulfuron-methyl	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Thifensulfuron-Methyl	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Thiamethoxam	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Proquinazid	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Propyzamid	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Propoxycarbazon	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Propiconazol	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Propazin	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Propaquizafop	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Propamocarb	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Prochloraz	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Pirimicarb	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Pinoxaden	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09

LABOR DR. FEIERABEND GmbH
Breitlestraße 9
88662 Überlingen/Bodensee
Amtsgericht Freiburg
HRB 715105


Geschäftsführer:
Lars Dohl
Markus Lang
DAkS: D-PL19137-02-00

Kontakt:
Telefon: 07551/62715
Fax: 07551/67384
E-Mail: info@labor-f.de
www.labor-f.de


Bezirkssparkasse Reichenau
IBAN: DE30 6905 1410 0007 0907 98
BIC: SOLADES1REN
UST-IdNr.: DE 30745741




Parameter	Dimension	Meßwert	Bestimmungs- grenze	Grenzwert	Meßverfahren
Thiacloprid	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Trifloxystrobin	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Picoxystrobin	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Picolinafen	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Pethoxamid	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Pendimethalin	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Penconazol	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Nicosulfuron	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Napropamid	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Myclobutanil	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Metsulfuron-Methyl	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Triclopyr	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Tetraconazole	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Metribuzin	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Metoxyfenozid	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Metosulam	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Metolachlor	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Metobromuron	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Methiocarb	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Metconazol	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Metazachlor	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Metamitron	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Metalaxyl	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Terbutylazin	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Tribenuron-methyl	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Mesotrione	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Mesosulfuron	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Mecoprop (MCP)	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
MCPA	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09

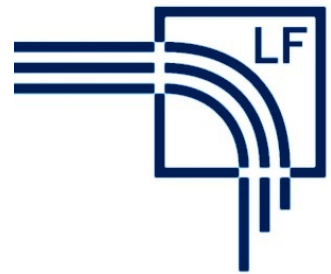

Parameter	Dimension	Meßwert	Bestimmungs- grenze	Grenzwert	Meßverfahren
Mandipropamid	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Lenacil	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Kresoxim-methyl	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Isoxaben	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Isopyrasam	µg/l	< 0,05	0,05	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Isoproturon	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Triasulfuron	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Tebufenpyrad	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Iprodion	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Ioxynil	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Iodosulfuron-methyl	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Imidacloprid	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Imazalil	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Haloxypop	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Foramsulfuron	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Fluxapyroxad	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Flusilazol	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Tebufenozid	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Triadimenol	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Flurtamone	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Fluroxypyr	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Flupyrsulfuron-methyl	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Fluopyram	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Fluopicolide	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Flumioxazin	µg/l	< 0,05	0,05	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Flufenacet	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Fludioxonil	µg/l	< 0,05	0,05	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Fluazinam	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Fluazifop	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09

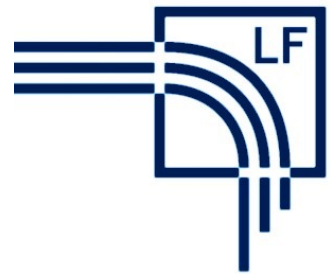

Parameter	Dimension	Meßwert	Bestimmungs- grenze	Grenzwert	Meßverfahren
Topramezon	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Tebuconazol	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Florasulam	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Flonicamid	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Flazasulfuron	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Fenpropimorph	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Fenpropidin	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Fenoxaprop	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Ethofumesat	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Ethidimuron	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Epoxyconazol	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Diuron	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Dimoxystrobin	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Dimethomorph	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Dimethoat	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Dimethenamid	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Dimethachlor	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Dimefuron	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Diflufenican	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Difenoconazol	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Dichlorprop (2,4-DP)	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Dicamba	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Desethylterbuthylazin	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Desethylsimazin	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Desethyl-desisopropylatrazin	µg/l	< 0,05	0,05	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Desethylatrazin	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Cyproconazol	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Cyflufenamid	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Clothianidin	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09

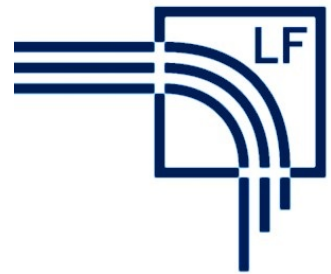

Parameter	Dimension	Meßwert	Bestimmungs- grenze	Grenzwert	Meßverfahren
Clopyralid	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Clomazone	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Clodinafop-propargyl	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Chlortoluron	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Chloridazon	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Carbetamid	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Carbendazim	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Bromoxynil	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Bromacil	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Boscalid	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Bixafen	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Bentazon	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Beflubutamid	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Azoxystrobin	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Atrazin	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Amidosulfuron	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Aclonifen	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
2-Hydroxyatrazin	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
2,6-Dichlorbenzamid (nrM)	µg/l	< 0,02	0,02	GOW: 3,0	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
2,4-D	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Glyphosat	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	LW-PV C 130-2021-01
Acetamiprid	µg/l	< 0,02	0,01	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Indoxacarb	µg/l	< 0,02	0,02	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Cyantraniliprole	µg/l	< 0,05	0,05	0,10	DIN 38407-36 (F36) 2014-09
Summe relevanter PSM (ohne nrM)	µg/l	n.n.	-	0,50	Summe der quantifizierten Ergebnisse

Beurteilung:

Alle untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen der TrinkwV.



Überlingen, 3. 7 2026

Susanne Volz, Dipl.-Ing. (FH),
Kundenbetreuerin

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung von Prüfberichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung (DIN EN ISO/IEC 17025)
Labor Dr. Feierabend GmbH akkreditiert durch die DAkkS unter D-PL-19137-02-00 für Untersuchungen von Wasser